

**«КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ КР60х60х30, IP65» АТФЕ.685552.178 ПС
ПАСПОРТ**

1 Общие сведения

Коробка распределительная КР60х60х30, IP65 предназначена для соединения (разветвления) электрических проводок сигнальных кабелей, например в шлейфах сигнализации, линиях связи и телекоммуникаций, цепях в системах управления и автоматики, а также подключения в шлейфы оконечных устройств и т. п.

Коробка распределительная выпускается в пластиковых корпусах из АБС-пластика или полипропилена.

Коробка распределительная выпускается в следующих модификациях:

- глухая
- с заглушками (4 герметичные заглушки)
- с кабельными вводами (4 ввода)

Отверстия в коробке КР60х60х30 заглушены герметичными эластичными заглушками, обеспечивающими степень защиты IP65 в транспортных и рабочих положениях или в отверстия установлены герметичные вводы ПКВ М12х1,5 с возможностью подключения кабеля диаметром 3-6,5мм.

№ п/п	Вид модификации	Особенность конструкции	Степень защиты от внешних воздействий по ГОСТ 14254
1	КР60х60х30, IP65 (глухая)	Предусмотрены места под отверстия	IP65
2	КР60х60х30, IP65 (с заглушками)	4 герметичные заглушки	
3	КР60х60х30, IP65 (с кабельными вводами)	4 герметичных кабельных ввода	

2 Основные технические данные

2.1 Габаритные размеры коробки не более: 60х60х30 мм.

2.2 Масса коробки – не более 0,2 кг.

2.3 Степень защиты от внешних воздействий IP65 по ГОСТ 14254.

2.4 Условия эксплуатации: температура окружающей среды от -60°С до +85°С, относительная влажность не более 93% при температуре 40°С.

3 Комплектность

- Коробка распределительная КР60х60х30 – 1 шт.;
- паспорт АТФЕ.685552.178ПС – 1 экз. на упаковку

4 Гарантии изготовителя



4.1 Средний срок коробки - не менее 10 лет.

4.2 Гарантийный срок эксплуатации - 18 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 24 месяцев со дня выпуска изготовителем.

4.3 Рекламации направлять по адресу: ООО СНВ
Россия 390027 г. Рязань ул. Новая 51/В лит.А пом.Н1
т/ф (4912) 45-16-94, 45-37-88, 8(495) 320-09-97,
8 800 350-96-27

e-mail: 451694@list.ru

сайт: <http://m-kontakt.ru>

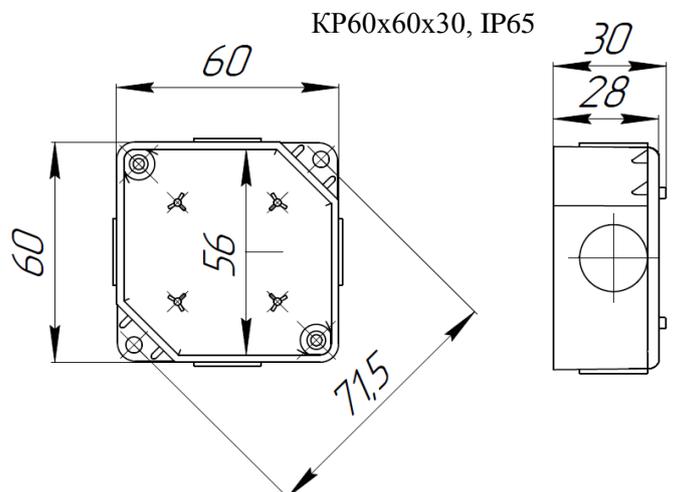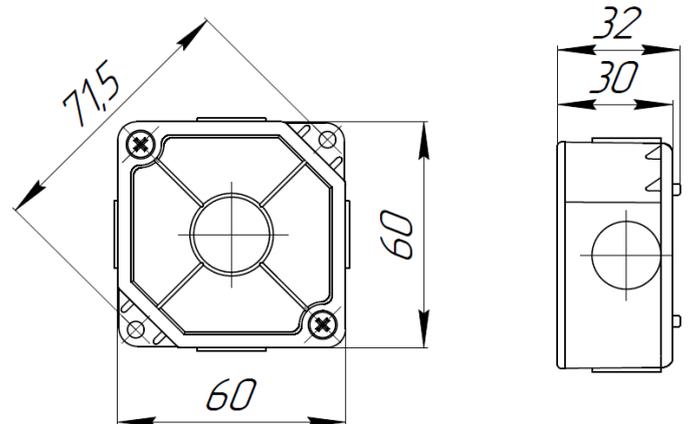

5 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

5.1 Коробка распределительная КР60х60х30, IP65

_____ соответствует
требованиям АТФЕ.685552.178ТУ, признана годной
к эксплуатации.

ОТК _____ подпись _____

_____ месяц, год.

Основание КР60х60х30, IP65